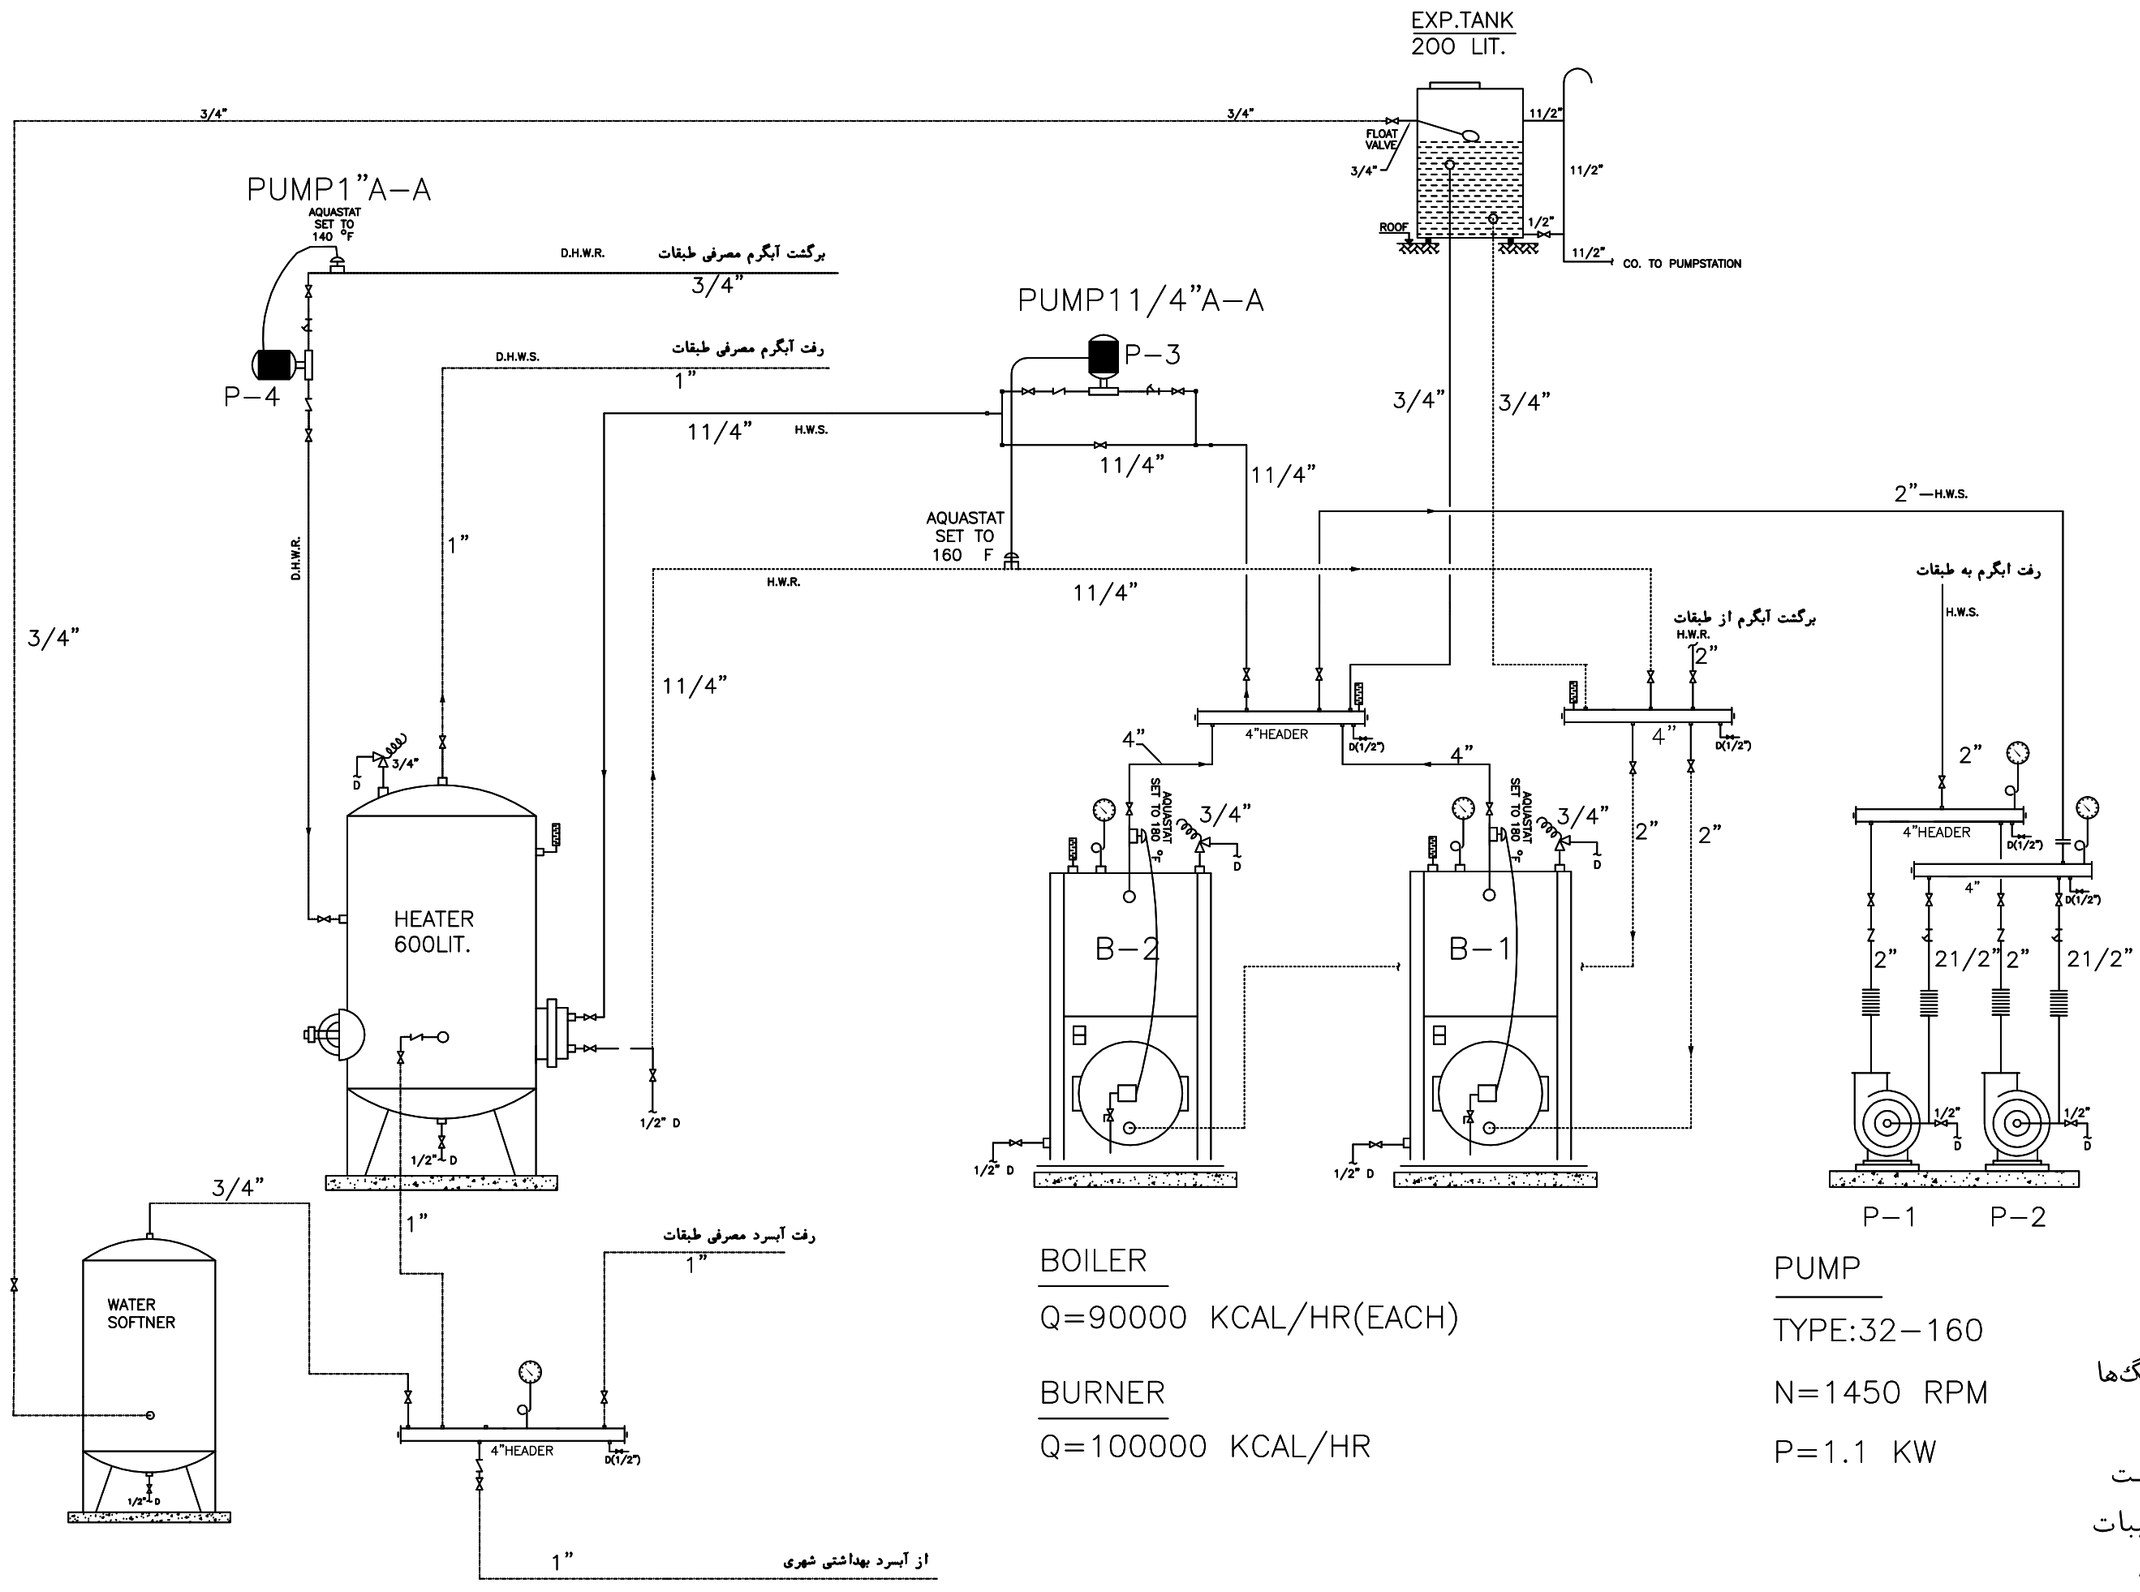

BOILER

Q=90000 KCAL/HR(EACH)

BURNER

Q=100000 KCAL/HR

PUMP

TYPE:32-160

N=1450 RPM

P=1.1 KW

نقشه فلودیاگرام موتورخانه

SCALE :N.T.S

توضیحات :

1- گازو گازوئیل ـ مشعل ها از نوع دو سوخته می باشد.

2- ظرفیت تانک گازوئیل ۴۰۰۰ لیتر می باشد.

ه ج ر ت :

۲ عدد دودکش دایره‌ای بقطرداخلی۵۰سانتیمتر جهت دیگ‌ها که با هماهنگی دستگاه نظارت از جنس لوله آزبست سیمان و یا از ورق فولادی نورد شده به ضخامت حداقل ۳٫۵ میلیمتر با دودست رنگ مخصوص محتوی ترکیبات و کرم‌باکلاهک جلو گیری از نفوذ باران و دریچه بازدید و دریچه مخصوص تخلیه دود، (عایق کاری دودکش از عایق مخلوط سیمان و پنبه نسوز به ضخامت حداقل ۲ اینچ و روکش تور ریز گالوانیزه که روی آن ماستیک نسوز و رنگ نهایی مقاوم در مقابل حرارت و آب پوشش داده می‌شود). دودکش دیگ با کلاهک به شکل H

توضیحات

آموزمهندسی و اجرای طرحها خدمات فنی و مهندسی

عنوان نقشه
فلودیاگرام موتورخانه

طراح و محاسب

کنترل :

تصویب :

تاریخ :

مقیاس : N.T.S

۱۶ از ۱۸